


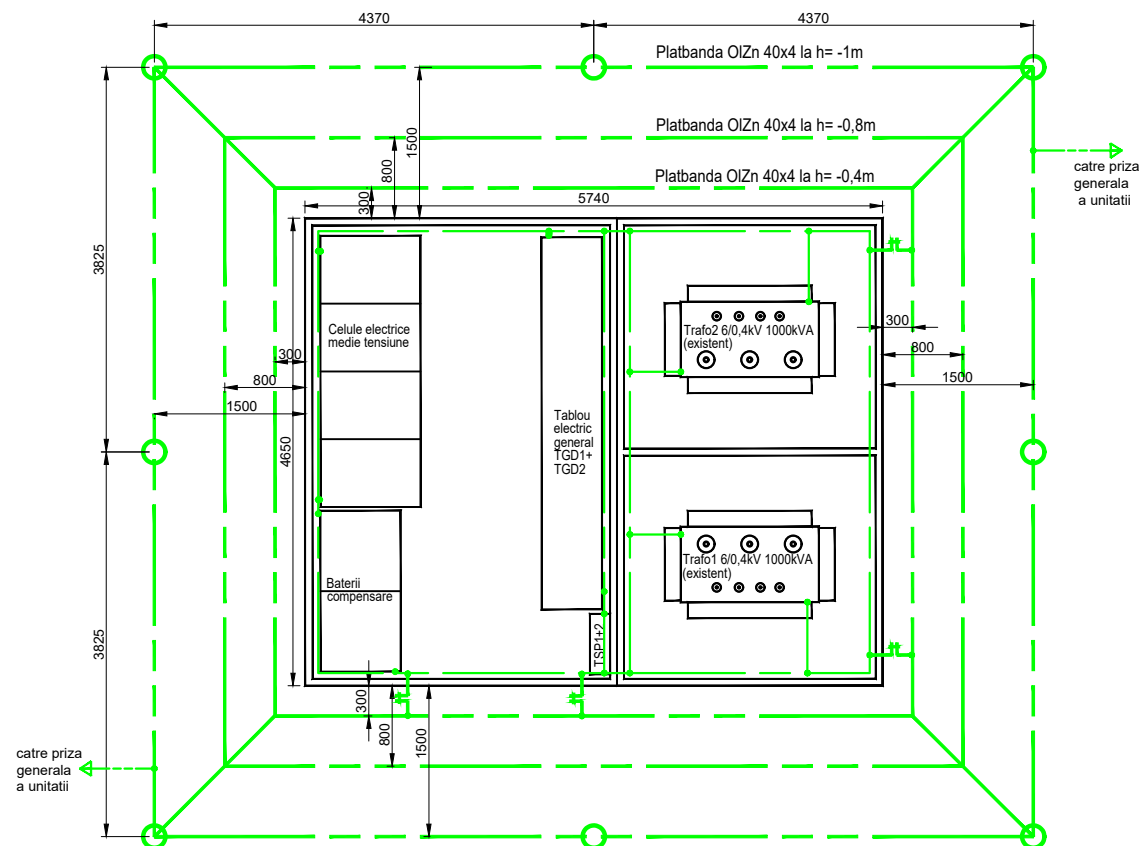

LEGENDA:

- Electrod pamantare OIZn 2"x2m
- Platbanda OIZn 40x4 montata ingropat
- Platbanda OIZn 40x4 montata aparent la h=0,4m
- Cutie cu piesa de separatie

NOTA:

Rezistenta de dispersie a prizei de pamant a postului de transformare va fi de valoare mai mica de 1 ohm. In caz contrar priza de pamant se imbunatateste prin:

- adaugarea pamantului vegetal in imprejurul conductoarelor
- adaugarea tarusilor la tarusii deja existenti
- aplicarea unui tratament pentru diminuarea impedantei solului

VERIFICATOR/ EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT/ EXPERTIZA NR./ DATA	
S.C. TIAB S.A. Agentia TIAB IndustriePloiesti Str. Marin Mehedințeanu, nr. 1 Ploiesti, jud. Prahova Tel/Fax: +40 244 570320 +40 244 570066 E-mail: office-industrie@tiabsa.ro Website: www.tiab.ro				BENEFICIAR:	PROIECT NR.:
				S.C. AMBRO S.A. Calea Unirii nr. 24, 720019, Suceava - Romania	PT.1972-34-E
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	SCARA:	TITLU PROIECT:	FAZA:
SEF PROIECT	ing. Stefan D.		%		
PROIECTAT	ing. Dirvaru G.		DATA:	TITLU PLANSA:	REVIZIA:
DESENAT	ing. Dirvaru G.		01.2020		
				Plan instalatie de legare la pamant post de transformare 6/0,4kV 2x1000kVA, amplasare echipamente	PLANSĂ NR.:
					PT.1972-34-E3.05